RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GmbH&Co. KG

Hinweis

WARNUNG!



Das Öffnen des Gerätes birgt eine potenziell gefährliche Situation, denn es kann eine gefährliche Spannung mit dem Risiko eines elektrischen Schlags anliegen!

WEEE-Reg.-Nr.: **DE 90666819**

Kategorie: 9

Geräteart: Diese Geräte erfüllen als
ÜBERWACHUNGS- UND KONTROLLINSTRUMENTE
in der Kategorie 9, Anhang 1B,
die Vorschriften des Elektro- und Elektronikgesetzes
vom 16. März 2005 und der RoHS-Directive 2002/95/EC.

Note

WARNING!




Opening the unit bears a potentially hazardous condition. A dangerous voltage that could pose a risk of electrical shock can be present!

WEEE-Reg.-No.: **DE 90666819**

Category: 9

Device type: These instruments comply with
and fall under category 9
MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT
of Annex 1B of the RoHS-Directive 2002/95/EC.

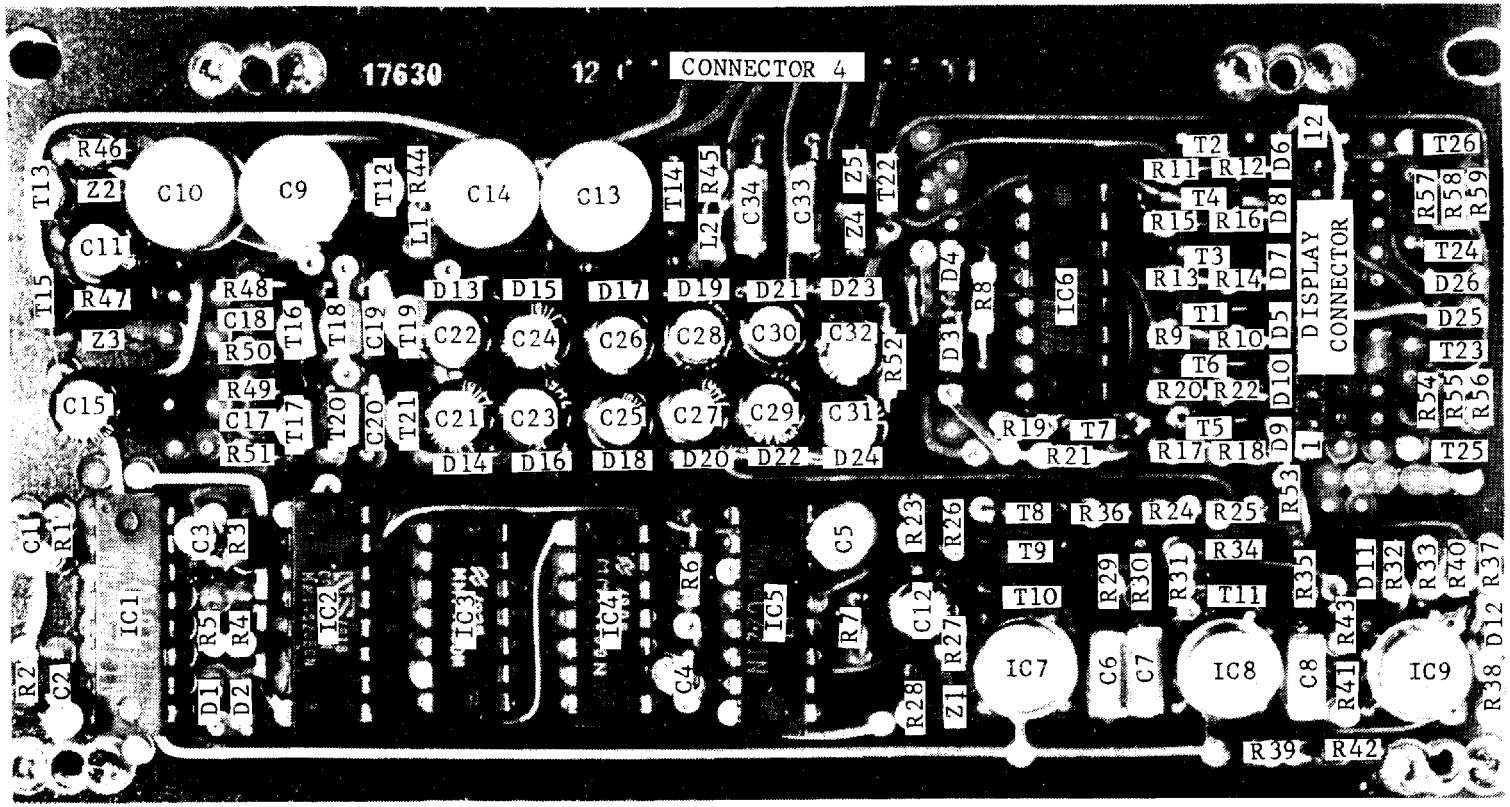


RTW PEAKMETER

POWER SUPPLY, LOGIC, RAMP
1203

SER. NR.: 001 -

17. 09. 1979

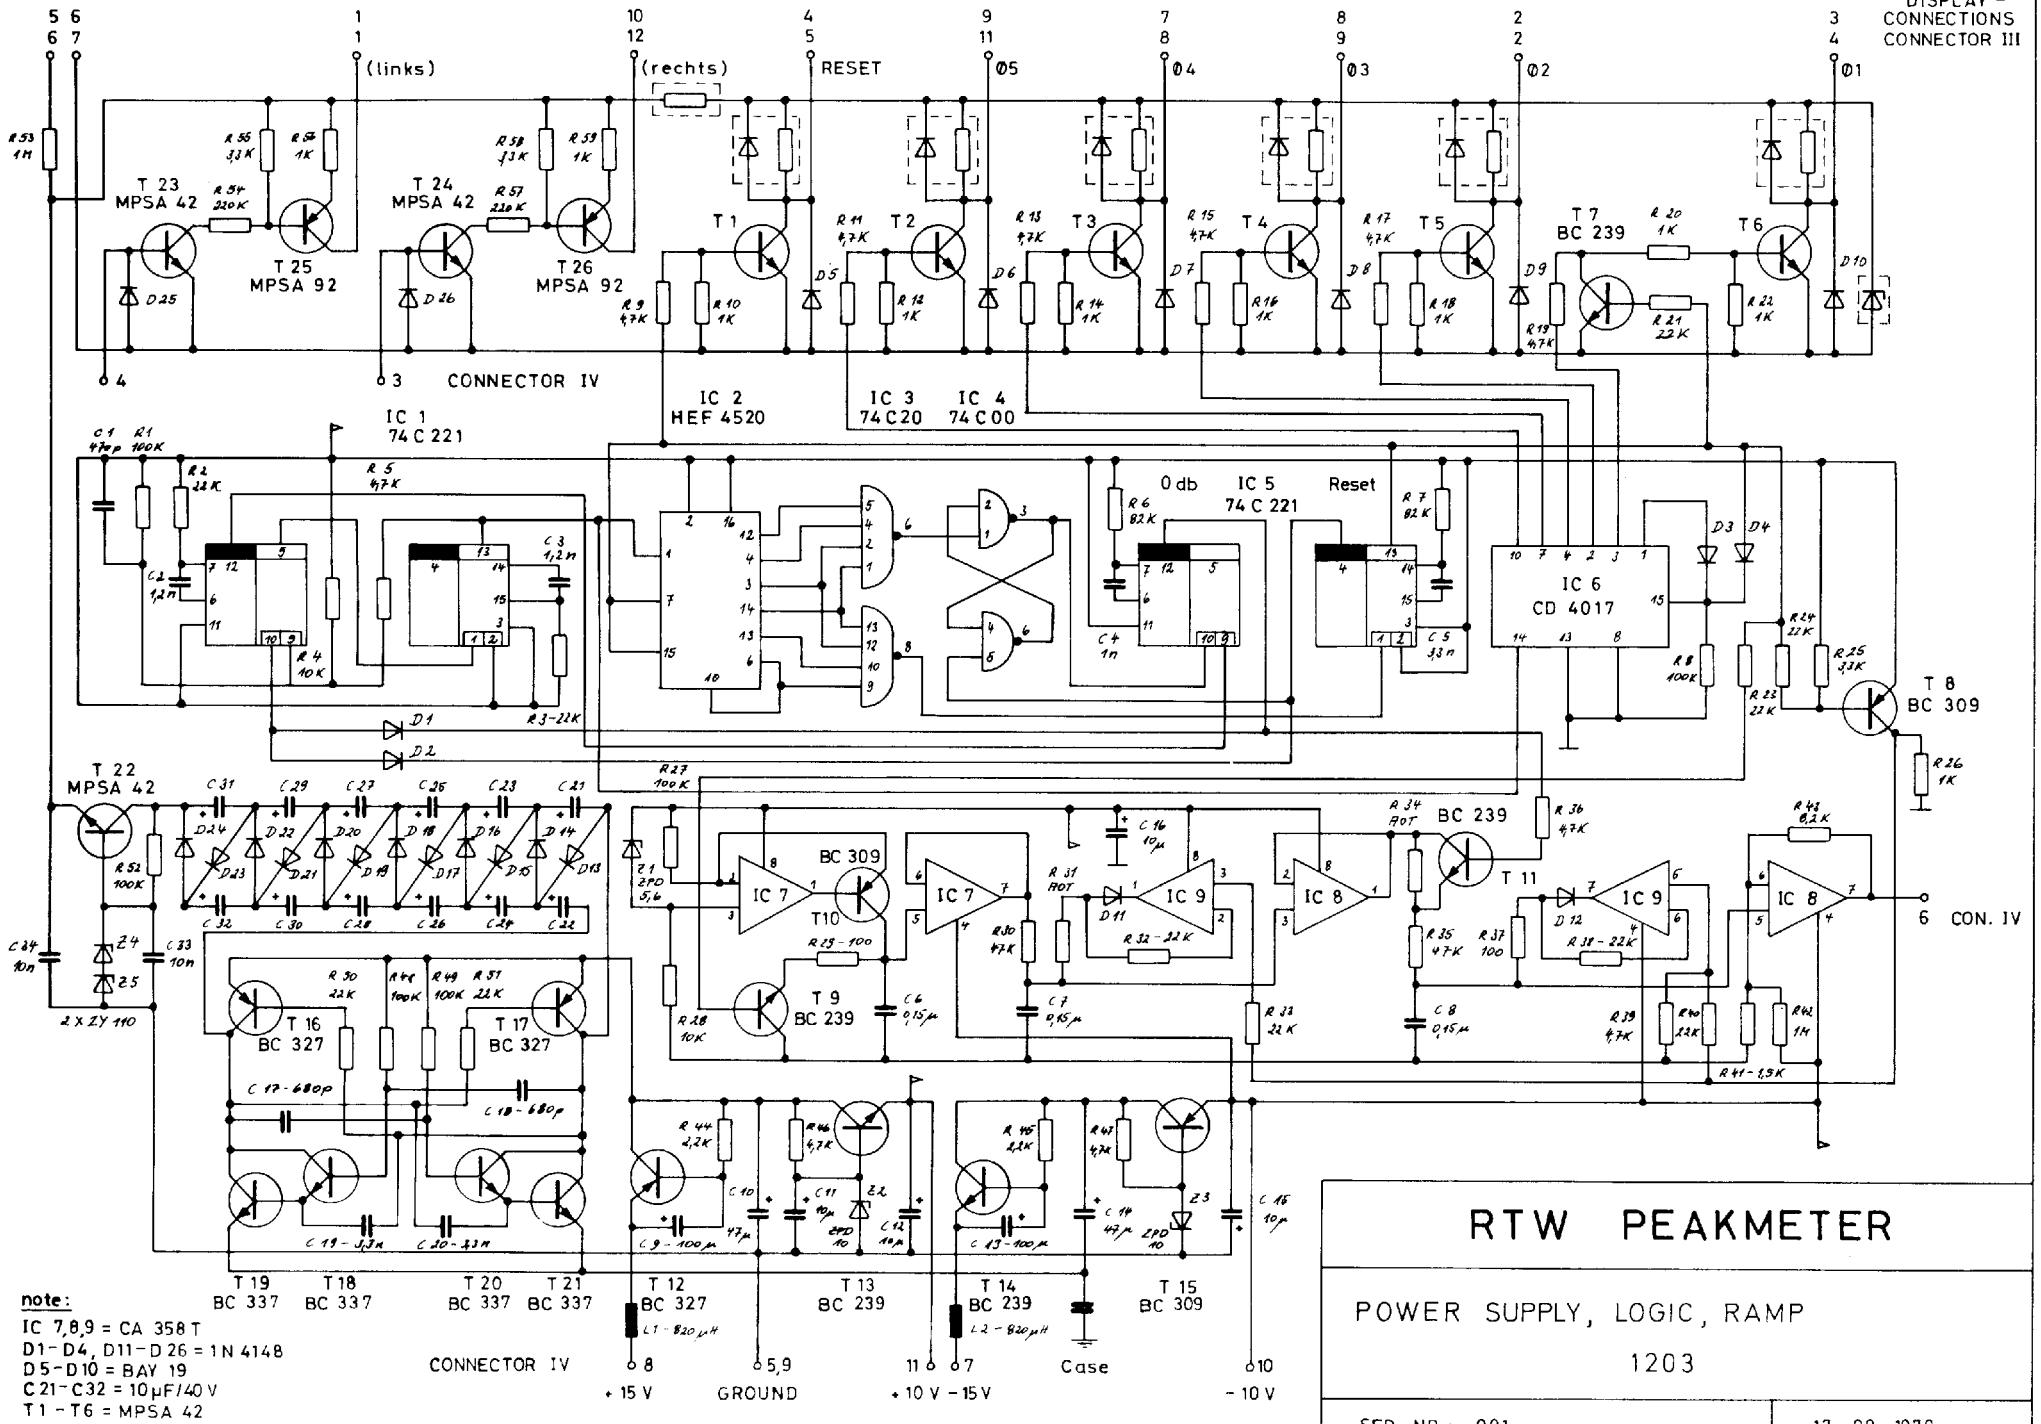

note:

IC 7,8,9 = CA 358 T
D1 - D4, D11 - D 26 = 1 N 4148
D 5 - D 10 = BAY 19
C 21 - C 32 = 10 µF/40 V
T 1 - T 6 = MPSA 42


RTW PEAKMETER

POWER SUPPLY, LOGIC, RAMP

1203

SER. NR.: 001 -

17. 09. 1979

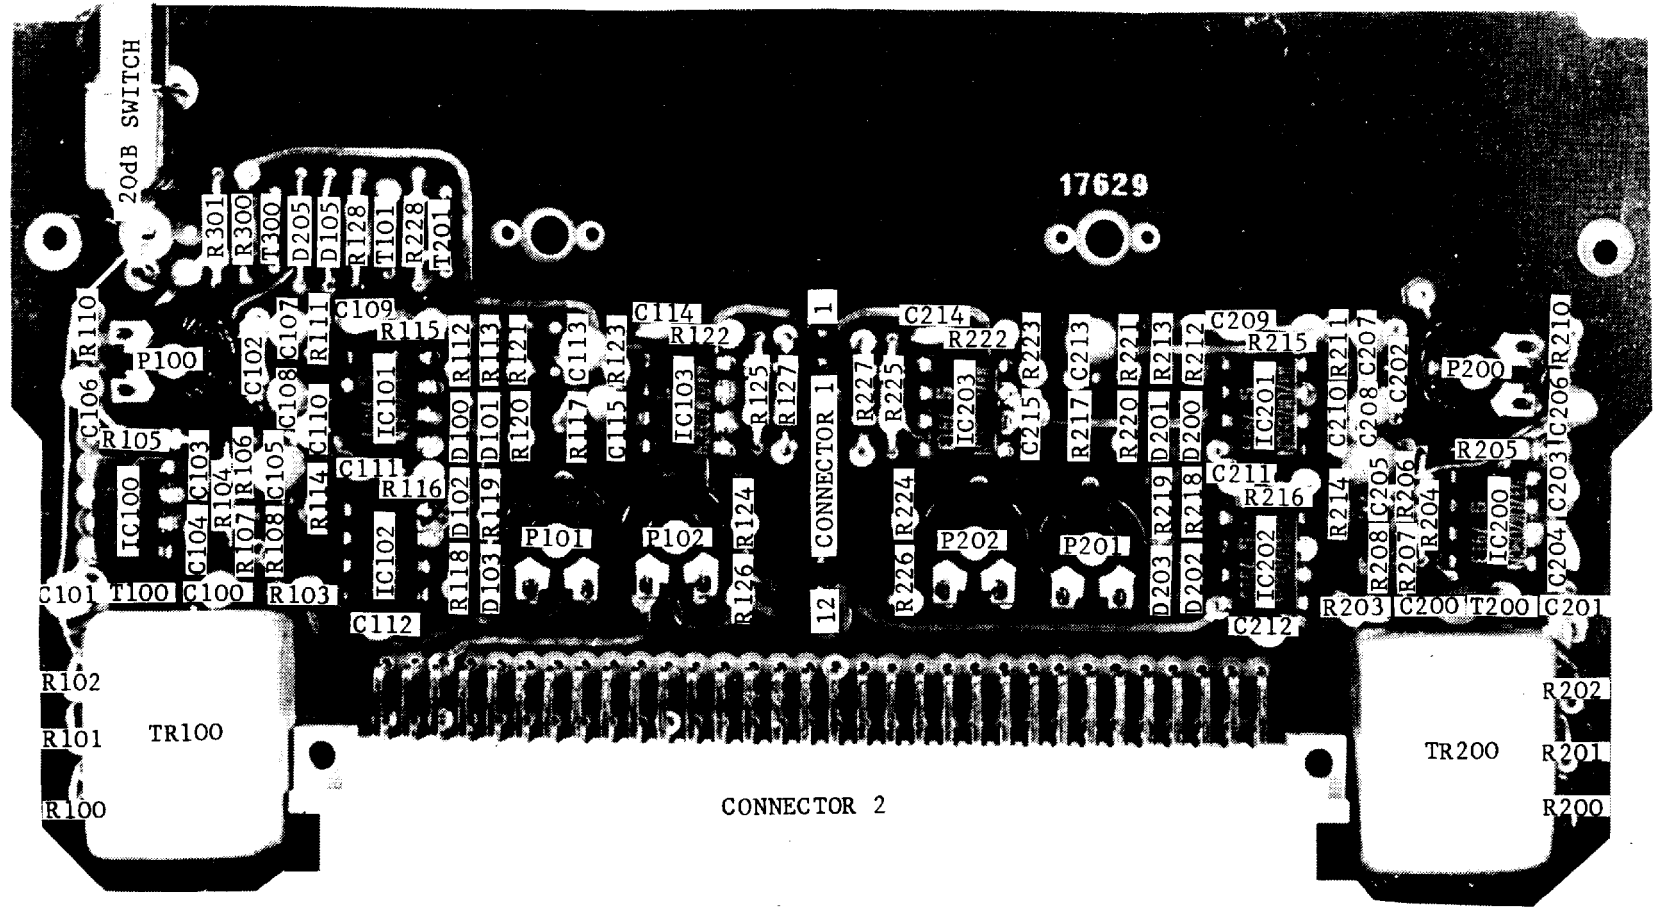


RTW PEAKMETER

FILTER, RECTIFIER, COMPARATOR
1203

SER. NR.: 001 -

27.06.1979

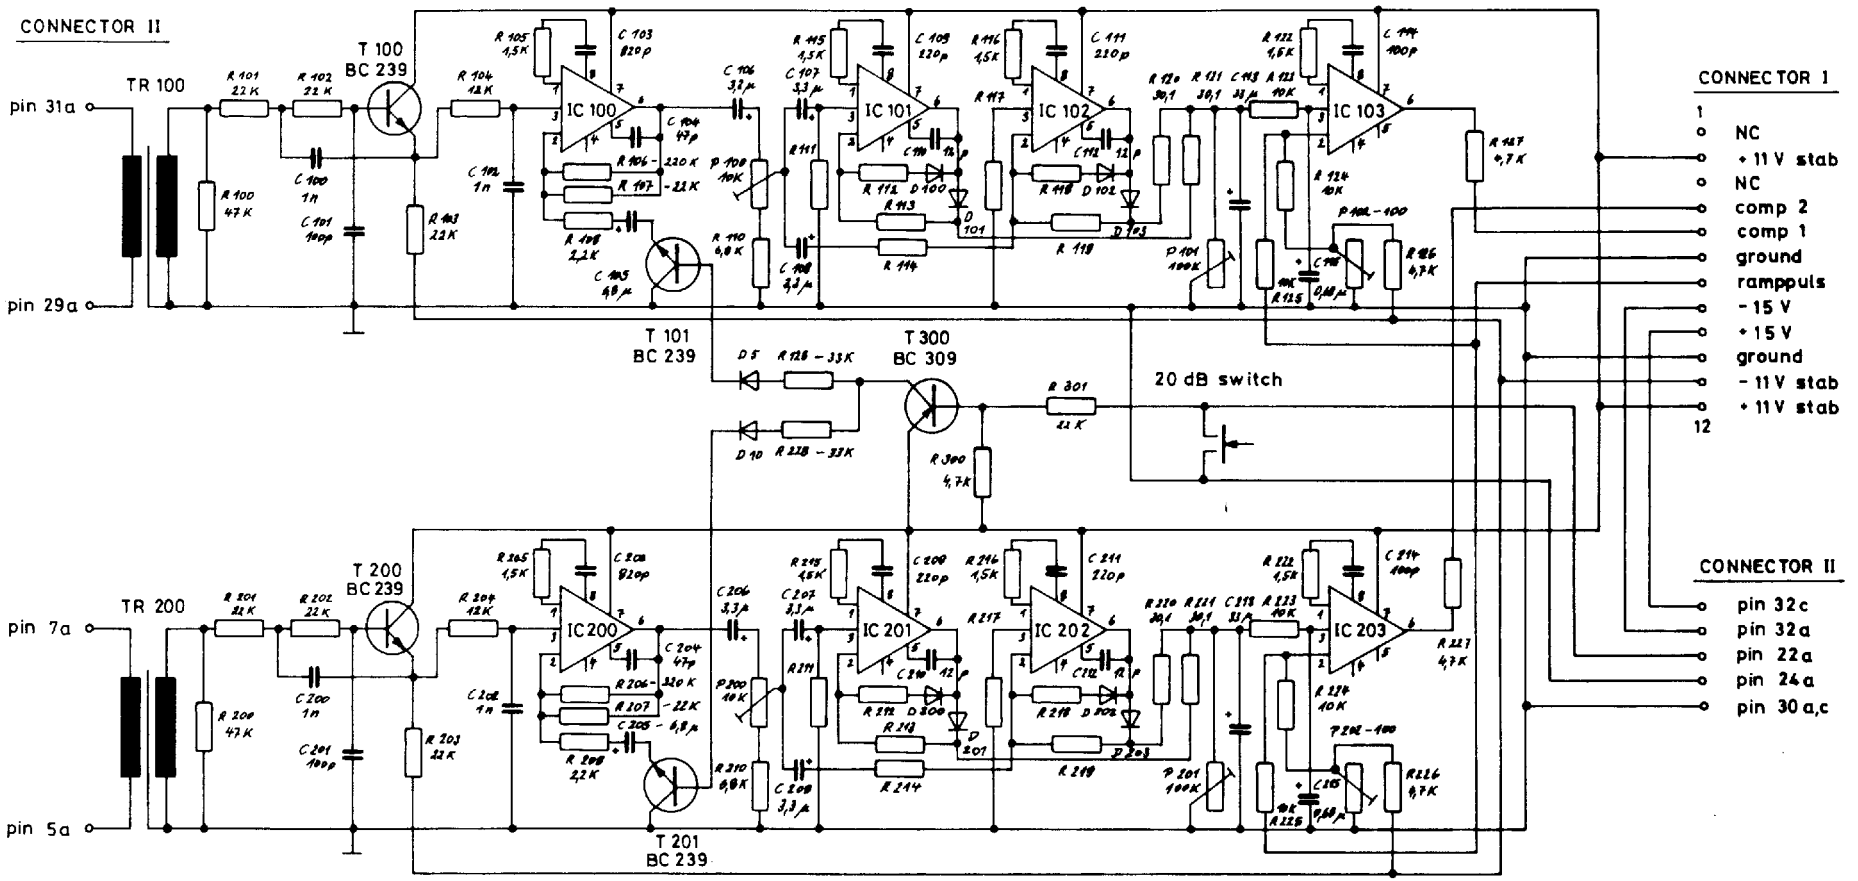

Note:

IC 100 - 103, IC 200 - 203 = 709
D 100 - D 103, D 200 - D 203 = 1N 4148
R 111 - R 114, R 117 - R 119 = 47 K 1%
R 211 - R 214, R 217 - R 219 = 47 K 1%

Connector II pin 32a: - 15 V
32c: + 15 V
30a,c: 0 V
31a, 29a: Input 1
7a, 5a: Input 2
24a, 22a: ext 20dB switch


RTW PEAKMETER

FILTER, RECTIFIER, COMPARATOR

1203

SER. NR. 001 -

27. 06. 1979

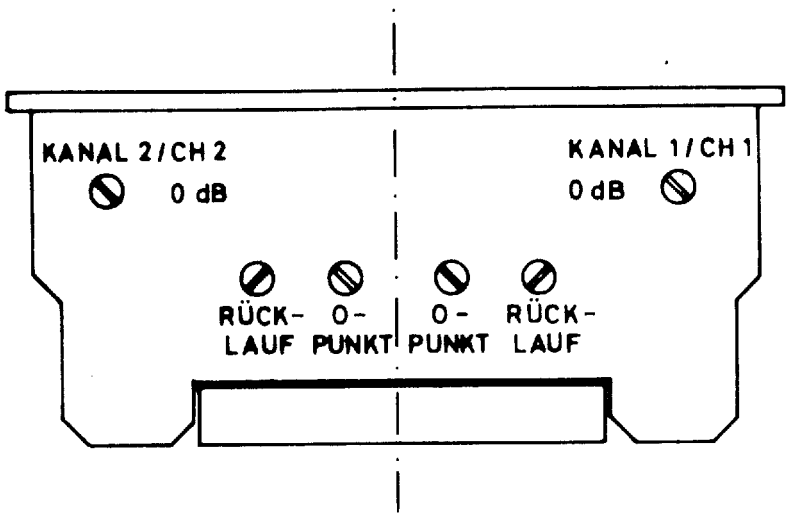

Buchsenbelegung		Connector
32a :	-15V	-15V
32c :	+15V	+15V
30ac :	OV(nicht auf Gehäuse)	OV(not connected with case)
31a : 29a :	Eingang Kanal 1 (links)	Input Channel 1 (left)
7a : 5a :	Eingang Kanal 2 (rechts)	Input Channel 2 (right)
24a : 22a :	externe 20dB-Taste	external 20dB-switch

Anschlüsse 15c und 16c sind intern belegt
Gehäuse muß extern mit OV verbunden werden

Pins 15c and 16c are internaly connected
Case must be grounded externaly

RTW PEAKMETER

1203

SER.NR. 001-

30.11.1978